

Пост с двумя элементами индикации/управления и возможностью установки 2-ух кабельных вводов



Пульты управления LPS изготавливаются на базе взрывонепроницаемых оболочек ATELEX LPS, управляющих и индикаторных насадок AL.AP.AS. и кабельных вводов ATELEX. Данные пульты управления предназначены для применения во всех взрывоопасных смесях, кроме рудничного метана, т.е. в категориях смесей IIA, IIB и IIC, включая ацетилен.

ПОСТЫ LPS2 ОСНАЩАЮТСЯ:

1) Двамя элементами управления ATELEX серии ALAPAS:

- кнопкой серии AP;
- или лампой серии AL;
- или переключателем серии AS-SA.

2) Кабельными вводами и заглушками ATELEX:

- НК – под небронированный кабель;
- АК – под бронированный кабель;
- СК – под небронированный кабель в металлорукаве.

3) Болтами крепления крышки (в комплекте с ключом);

4) Зажимом заземления.

5) Металлическими шильдами по требованию заказчика.

* По умолчанию климатическое исполнение – УХЛ1.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Волгода (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Готовые решения LPS2

LPS201-230-XX 1Ex d IIC T6 Gb X

-60°C ≤ Ta ≤ +40°C (УХЛ1)
~230В 16А

Комплектность:

- оболочка LPS2;
- кнопка без фиксации черная, 1НР+1НЗ;
- кнопка без фиксации красная, 1НР+1НЗ;
- кабельный ввод XX*

LPS201-24-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤ Ta ≤ +40°C (УХЛ1)
±24В 1А

Комплектность:

- оболочка LPS2;
- кнопка без фиксации черная, 1НР+1НЗ;
- кнопка без фиксации красная, 1НР+1НЗ;
- кабельный ввод XX*

LPS202-230-XX



1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤ Ta ≤ +40°C (УХЛ1)
~230В 16А



Комплектность:

- оболочка LPS2;
- кнопка без фиксации черная, 1НР+1НЗ;
- кнопка без фиксации красная, 1НР+1НЗ;
- кнопка без фиксации зеленая, 1НР+1НЗ;
- кабельный ввод XX*

LPS202-24-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤ Ta ≤ +40°C (УХЛ1)
±24В 1А

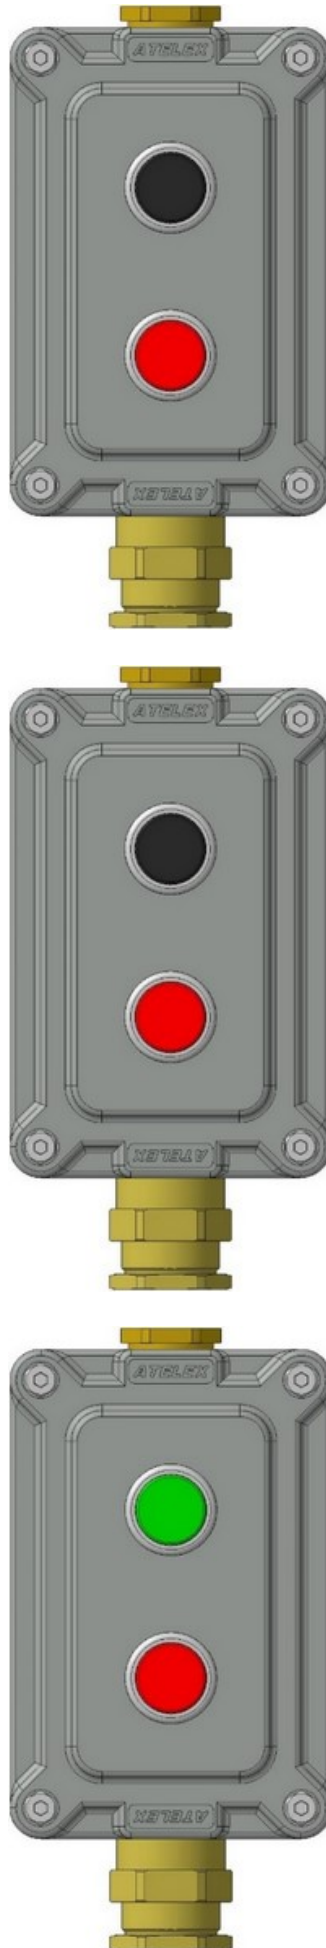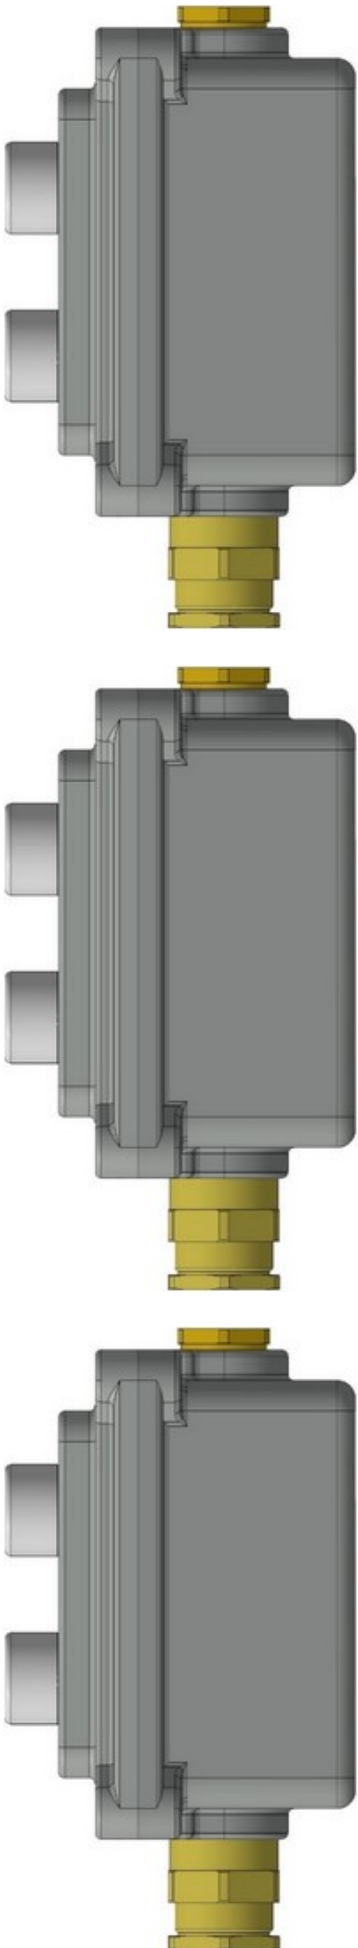

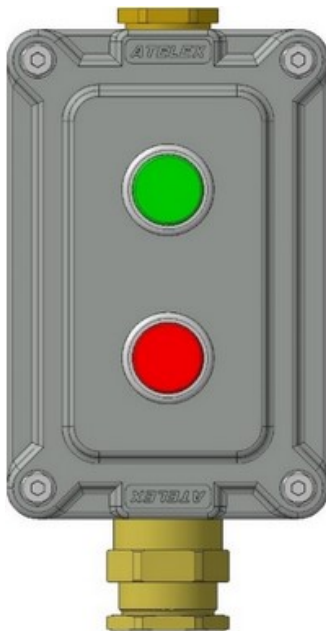
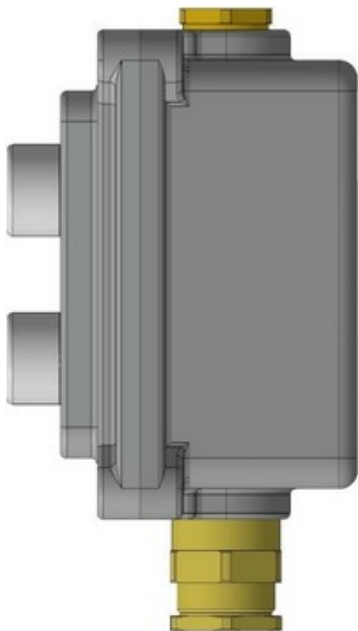


Комплектность:

- оболочка LPS2;
- кнопка без фиксации зеленая, 1НР+1НЗ;
- кнопка без фиксации красная, 1НР+1НЗ;
- кабельный ввод XX*

LPS203-230-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤ Ta ≤ +40°C (УХЛ1)
~230В 16А

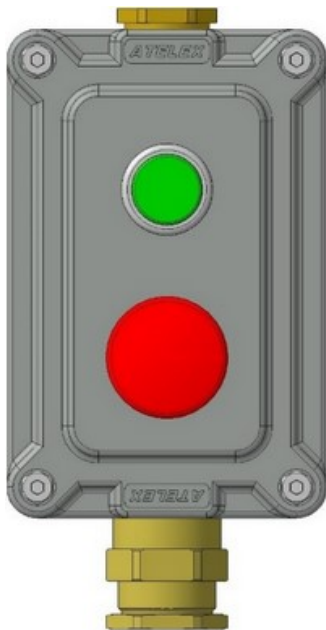
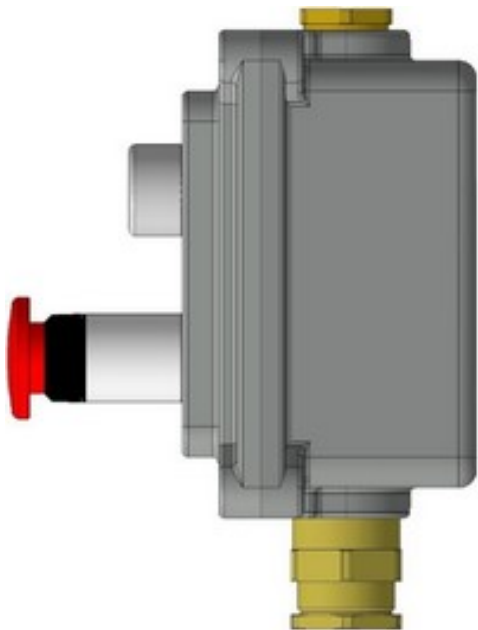


Комплектность:

- оболочка LPS2;
- кнопка без фиксации зеленая, 1НР+1НЗ;
- кнопка без фиксации красная, 1НР+1НЗ;
- кабельный ввод XX*

LPS203-24-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤ Ta ≤ +40°C (УХЛ1)
±24В 1А

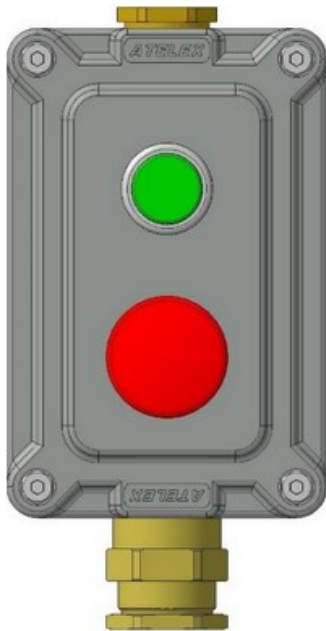
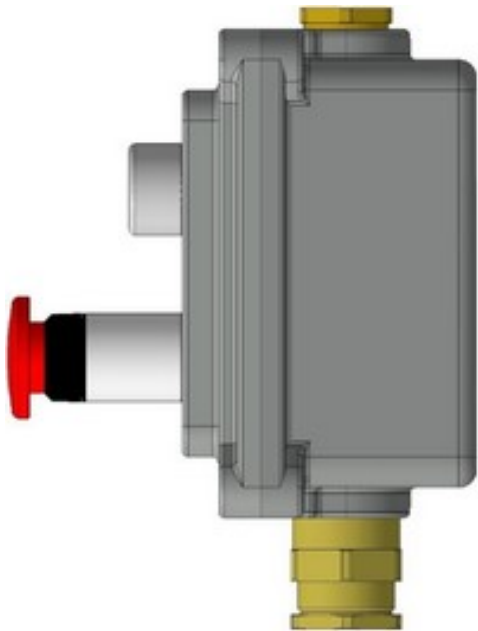


Комплектность:

- оболочка LPS2;
- кнопка без фиксации зеленая, 1НР+1НЗ;
- кнопка без фиксации красная, 1НР+1НЗ;
- кабельный ввод XX*

LPS204-230-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤ Ta ≤ +40°C (УХЛ1)
~230В 16А

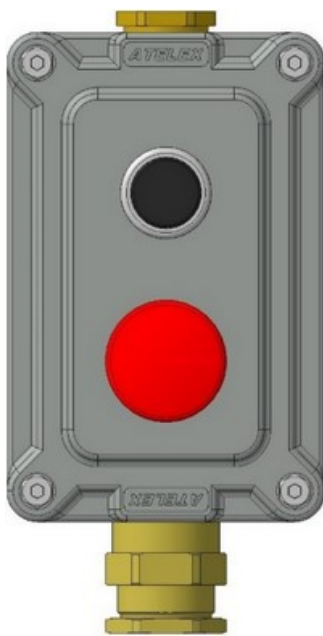
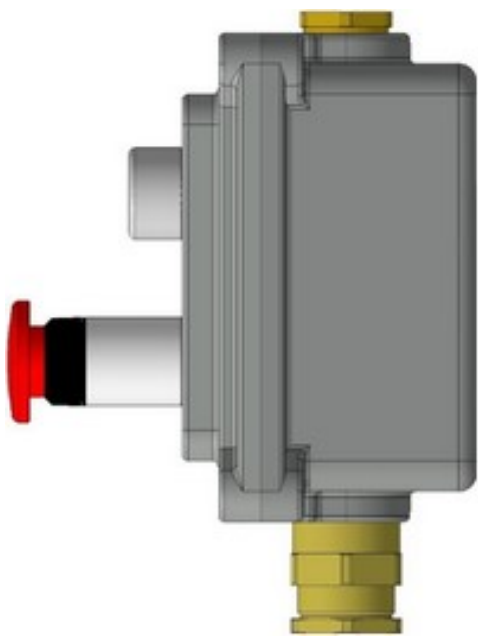


Комплектность:

- оболочка LPS2;
- кнопка без фиксации черная, 1HP+1H3;
- кнопка с фиксацией красная, 1HP+1H3;
- кабельный ввод XX*

LPS204-24-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1)
±24В 1А

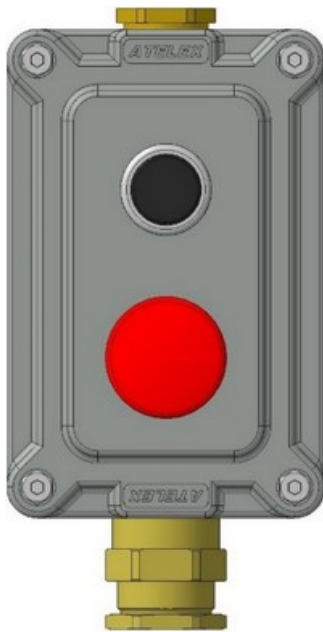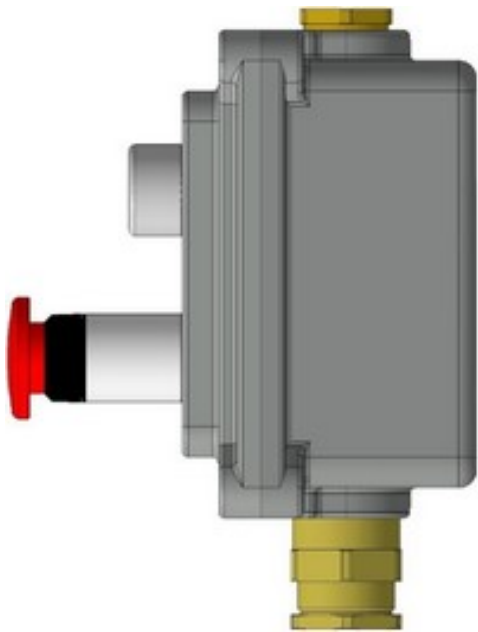


Комплектность:

- оболочка LPS2;
- кнопка без фиксации черная, 1HP+1H3;
- кнопка с фиксацией красная, 1HP+1H3;
- кабельный ввод XX*

LPS205-230-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1)
~230В 16А

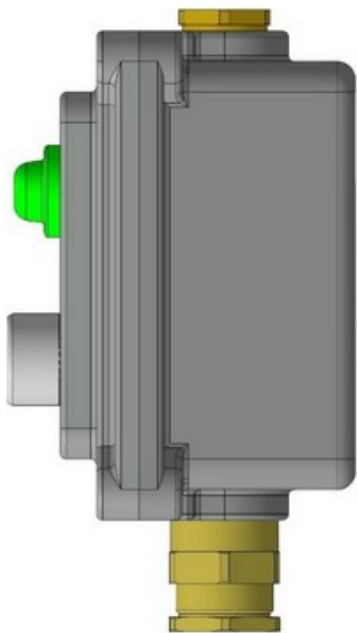


Комплектность:

- оболочка LPS2;
- лампа индикаторная зеленая;
- кнопка без фиксации черная, 1HP+1H3;
- кабельный ввод XX*

LPS205-24-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1)
±24В 1А

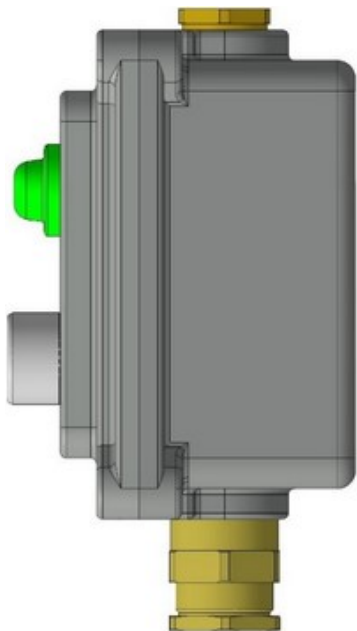


Комплектность:

- оболочка LPS2;
- лампа индикаторная зеленая;
- кнопка без фиксации черная, 1НР+1НЗ;
- кабельный ввод XX*

LPS206-230-XX
1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1)
~230В 16А

Комплектность:

- оболочка LPS2;
- лампа индикаторная зеленая;
- кнопка без фиксации зеленая, 1НР+1НЗ;
- кабельный ввод XX*

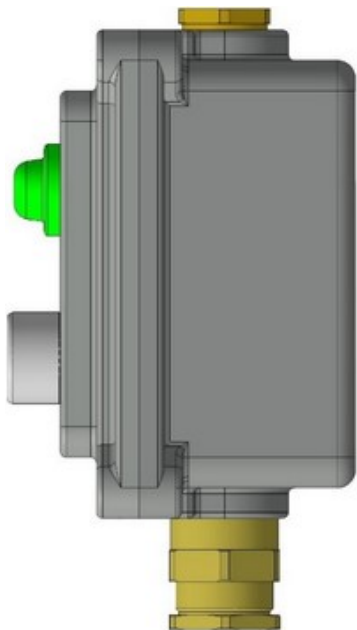


LPS206-24-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1)
±24В 1А



Комплектность:

- оболочка LPS2;
- лампа индикаторная зеленая;
- кнопка без фиксации зеленая, 1НР+1НЗ;
- кабельный ввод XX*

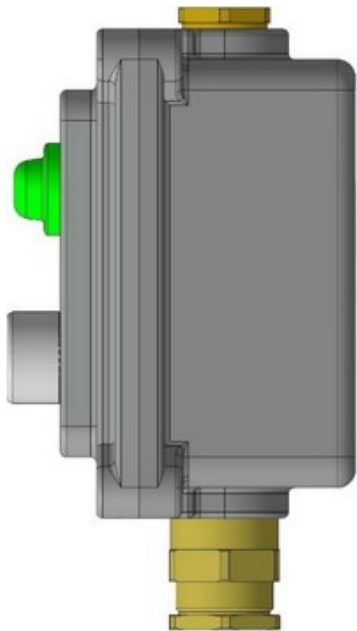

LPS207-230-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1)
~230В 16А

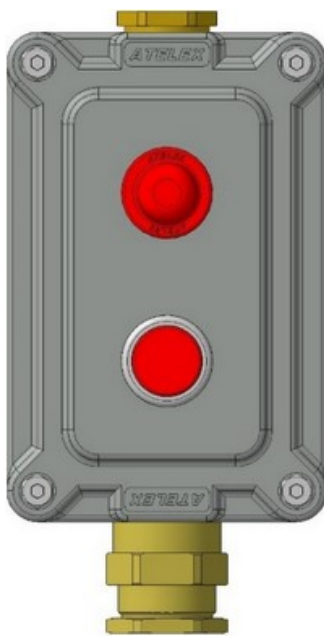
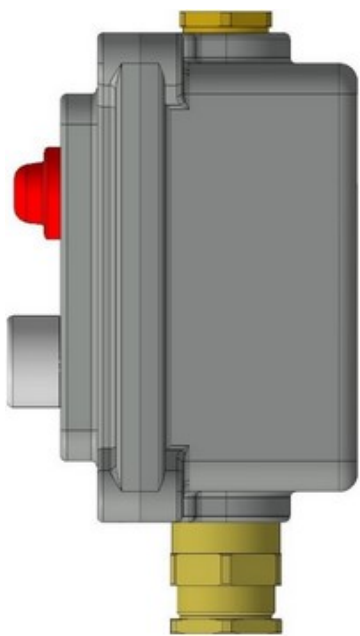


Комплектность:

- оболочка LPS2;
- лампа индикаторная красная;
- кнопка без фиксации красная, 1НР+1НЗ;
- кабельный ввод XX*

LPS207-24-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1)
±24В 1А

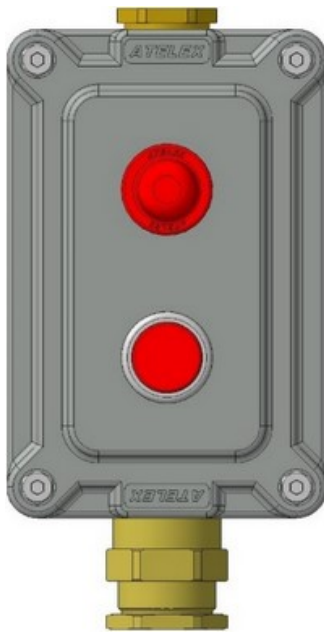
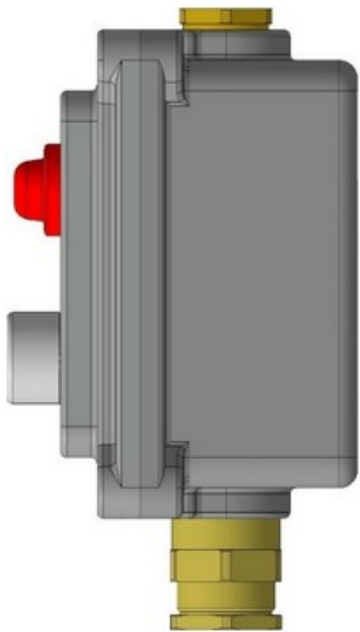


Комплектность:

- оболочка LPS2;
- лампа индикаторная красная;
- кнопка без фиксации красная, 1НР+1НЗ;
- кабельный ввод XX*

LPS208-230-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1)
~230В 16А

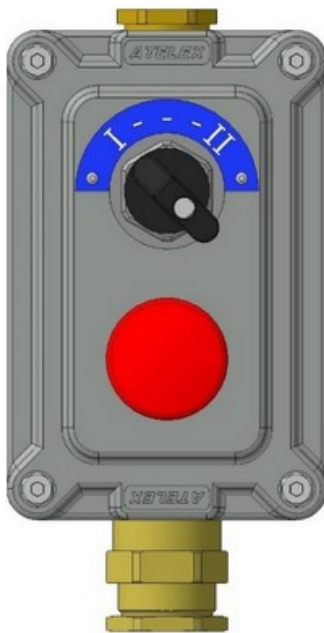
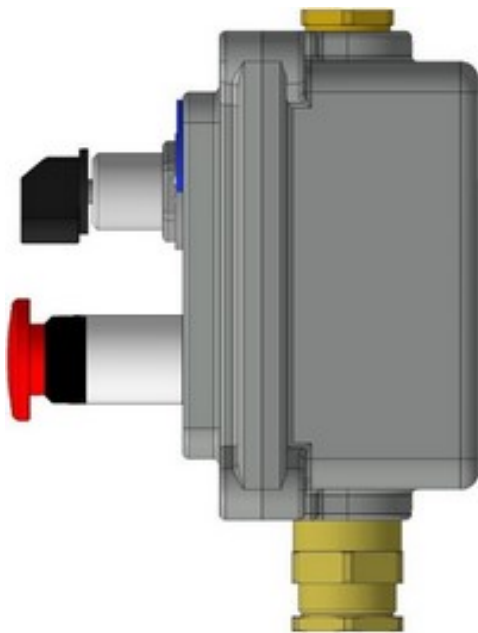


Комплектность:

- оболочка LPS2;
- переключатель 2 позиции: I - II;
- кнопка с фиксацией красная, 1НР+1НЗ;
- кабельный ввод XX*

LPS208-24-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1)
±24В 1А

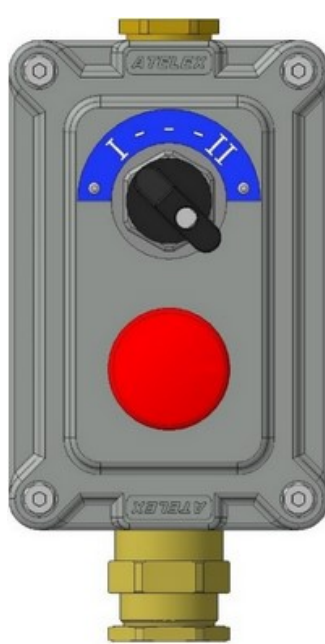
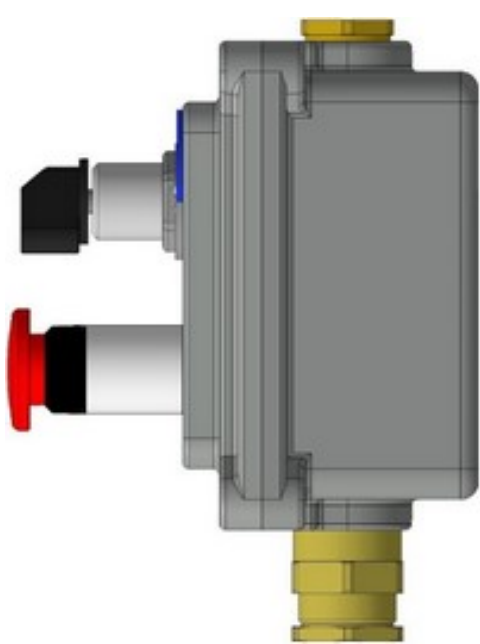


Комплектность:

- оболочка LPS2;
- переключатель 2 позиции: I - II;
- кнопка с фиксацией красная, 1НР+1НЗ;
- кабельный ввод XX*

LPS209-230-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1)
~230В 16А

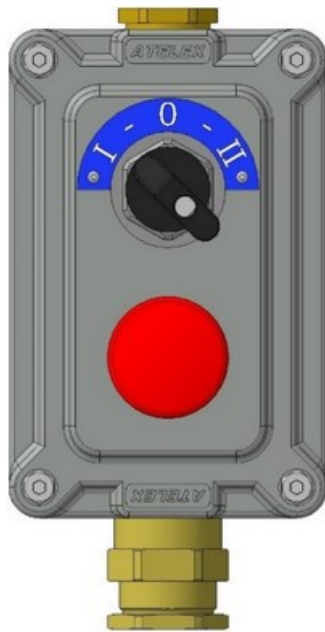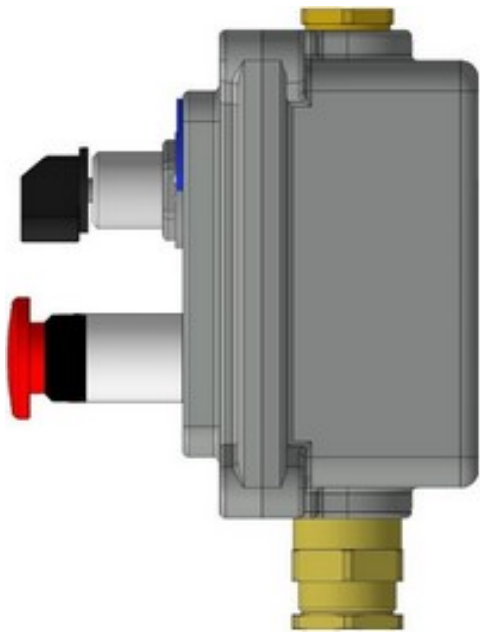


Комплектность:

- оболочка LPS2;
- переключатель 3 позиции: I-0-II;
- кнопка с фиксацией красная, 1НР+1НЗ;
- кабельный ввод XX*

LPS209-24-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1)
±24В 1А


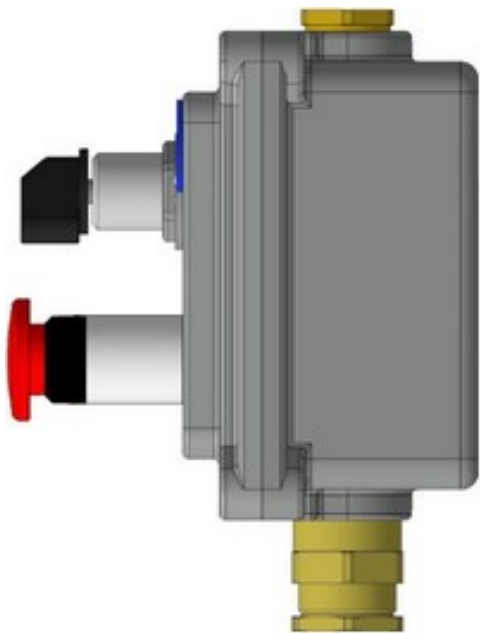


Комплектность:

- оболочка LPS2;
- переключатель 3 позиции: I-0-II;
- кнопка с фиксацией красная, 1НР+1НЗ;
- кабельный ввод XX*

LPS210-230-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
-60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1)
~230В 16А

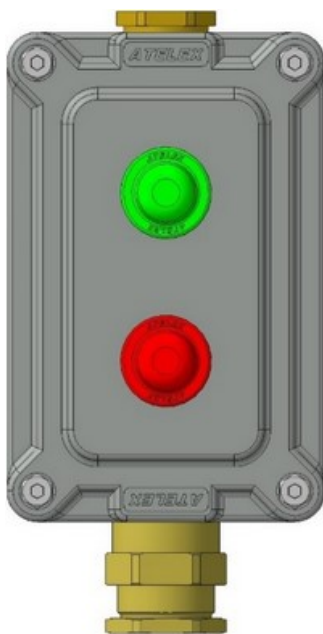
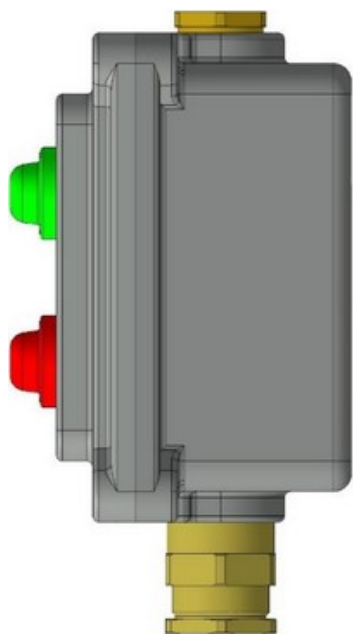


Комплектность:

- оболочка LPS2;
- лампа индикаторная зеленая;
- лампа индикаторная красная;
- кабельный ввод XX*

LPS210-230-XX

1Ex d IIC T6 Gb X
 $-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ (УХЛ1)
 ~230В 16А

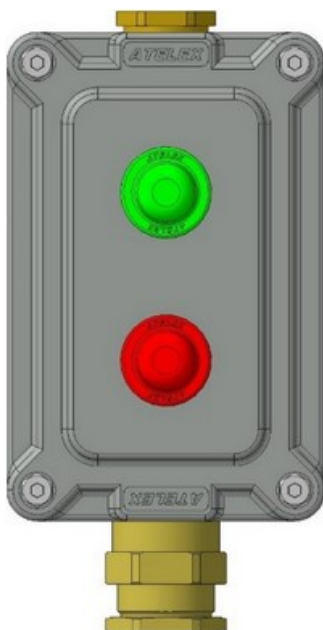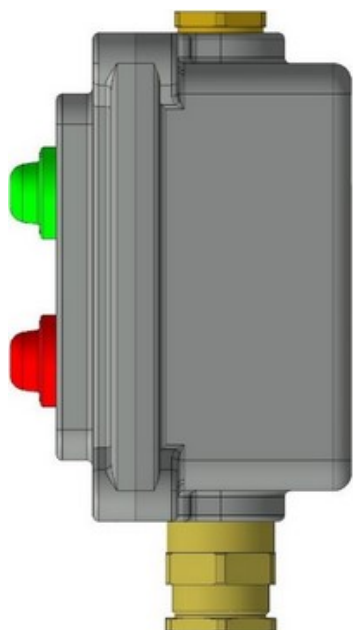

Комплектность:

- оболочка LPS2;
- лампа индикаторная зеленая;
- лампа индикаторная красная;
- кабельный ввод XX*

Сводная таблица по готовым решениями LPS2

1	LPS201-230-XX	1Ex d IIC T6 Gb X $-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ (УХЛ1) ~230В 16А	Оболочка LPS2, кнопка без фиксации черная 1НР+1НЗ, кнопка без фиксации красная 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
2	LPS201-24-XX	1Ex d IIC T6 Gb X $-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ (УХЛ1) ±24В 1А	Оболочка LPS2, кнопка без фиксации черная 1НР+1НЗ, кнопка без фиксации красная 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
3	LPS202-230-XX	1Ex d IIC T6 Gb X $-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ (УХЛ1) ~230В 16А	Оболочка LPS2, кнопка без фиксации зеленая 1НР+1НЗ, кнопка без фиксации красная 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
4	LPS202-24-XX	1Ex d IIC T6 Gb X $-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ (УХЛ1) ±24В 1А	Оболочка LPS2, кнопка без фиксации зеленая 1НР+1НЗ, кнопка без фиксации красная 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
5	LPS203-230-XX	1Ex d IIC T6 Gb X $-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ (УХЛ1) ~230В 16А	Оболочка LPS2, кнопка без фиксации зеленая 1НР+1НЗ, кнопка с фиксацией красная 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
6	LPS203-24-XX	1Ex d IIC T6 Gb X $-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ (УХЛ1) ±24В 1А	Оболочка LPS2, кнопка без фиксации зеленая 1НР+1НЗ, кнопка с фиксацией красная 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку

7	LPS204-230-XX	1Ex d IIC T6 Gb X -60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1) ~230В 16А	Оболочка LPS2, кнопка без фиксации черная 1НР+1НЗ, кнопка с фиксацией красная 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
8	LPS204-24-XX	1Ex d IIC T6 Gb X -60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1) ±24В 1А	Корпус LPS2, кнопка без фиксации черная 1НР+1НЗ, кнопка с фиксацией красная 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
9	LPS205-230-XX	1Ex d IIC T6 Gb X -60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1) ~230В 16А	Оболочка LPS2, лампа индикаторная зеленая, кнопка без фиксации черная 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
10	LPS205-24-XX	1Ex d IIC T6 Gb X -60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1) ±24В 1А	Оболочка LPS2, лампа индикаторная зеленая, кнопка без фиксации черная 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
11	LPS206-230-XX	1Ex d IIC T6 Gb X -60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1) ~230В 16А	Оболочка LPS2, лампа индикаторная зеленая, кнопка без фиксации зеленая 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
12	LPS206-24-XX	1Ex d IIC T6 Gb X -60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1) ±24В 1А	Оболочка LPS2, лампа индикаторная зеленая, кнопка без фиксации зеленая 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
13	LPS207-230-XX	1Ex d IIC T6 Gb X -60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1) ~230В 16А	Оболочка LPS2, лампа индикаторная красная, кнопка без фиксации красная 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
14	LPS207-24-XX	1Ex d IIC T6 Gb X -60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1) ±24В 1А	Оболочка LPS2, лампа индикаторная красная, кнопка без фиксации красная 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
15	LPS208-230-XX	1Ex d IIC T6 Gb -60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1) ~230В 16А	Оболочка LPS2, переключатель 2 позиции: I-II, кнопка с фиксацией красная 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
16	LPS208-24-XX	1Ex d IIC T6 Gb X -60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1) ±24В 1А	Оболочка LPS2, переключатель 2 позиции: I-II, кнопка с фиксацией красная 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
17	LPS209-230-XX	1Ex d IIC T6 Gb X -60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1) ~230В 16А	Оболочка LPS2, переключатель 2 позиции: I-0-II, кнопка с фиксацией красная 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
18	LPS209-24-XX	1Ex d IIC T6 Gb X -60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1) ±24В 1А	Оболочка LPS2, переключатель 2 позиции: I-0-II, кнопка с фиксацией красная 1НР+1НЗ, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
19	LPS210-230-XX	1Ex d IIC T6 Gb X -60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1) ~230В 16А	Оболочка LPS2, лампа индикаторная зеленая, лампа индикаторная красная, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку
20	LPS210-24-XX	1Ex d IIC T6 Gb X -60°C ≤Ta≤+40°C (УХЛ1) ~230В 16А	Оболочка LPS2, лампа индикаторная зеленая, лампа индикаторная красная, XX – необходимо указать кабельный ввод/заглушку

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://atelex.nt-rt.ru/> || axb@nt-rt.ru